

EDITAL N.º 2/2013

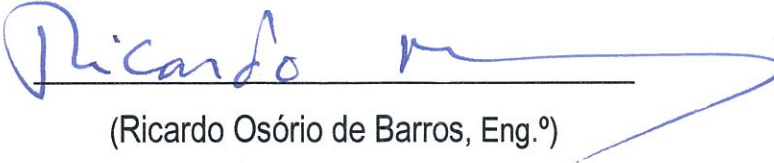
---- **Ricardo Osório de Barros**, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa: -----

---- **Torna público**, de harmonia com o artigo 17.º, do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, os resultados obtidos nas análises de água para consumo, referentes ao 4.º trimestre do ano de 2012. -----


---- Para conhecimento geral se pública o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. -----

Vila Viçosa, 09 de Janeiro de 2013

O Vice-Presidente da Câmara Municipal


(Ricardo Osório de Barros, Eng.º)



ENTIDADE GESTORA - Câmara Municipal de Vila Viçosa		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA					EDITAL n.º 2/2013		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							4º TRIMESTRE 2012 01 Outubro a 31 Dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas		
Controlo da Rotina I									
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	12	12	100%	
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	12	12	100%	
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	0,9	---	---	12	12	100%	
Controlo da Rotina II									
Alumínio (µg/L Al)	200	34	34	0	100%	1	1	100%	
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,02	<0,02	0	100%	4	4	100%	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	4	---	---	4	4	100%	
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	3	---	---	4	4	100%	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	470	950	0	100%	4	4	100%	
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	4	4	100%	
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,3	7,8	0	100%	4	4	100%	
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	100%	4	4	100%	
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	14	32	0	100%	4	4	100%	
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1	<1	0	100%	4	4	100%	
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	4	4	100%	
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	4	4	100%	
Turvação (NTU)	4	<0.5	0,8	0	100%	4	4	100%	
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vila Viçosa 1, Vila Viçosa 2/São Romão , Bencatel e Pardais									
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Não houve qualquer Incumprimento, Nota: Os resultados analíticos evidenciam que a água distribuída no concelho de Vila Viçosa está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigore									
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa: (Ricardo Osório de Barros, Eng.º)								Data da publicação: 09-01-2013	