

EDITAL N.º 37/2013


---- **Luís Filipe Braguês Caldeirinha Roma**, Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa: -----

---- **Torna público**, de harmonia com o artigo 17.º, do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, os resultados obtidos nas análises de água para consumo, referentes ao 1.º trimestre do ano de 2013. -----


---- Para conhecimento geral se pública o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. -----

Vila Viçosa, 11 de Junho de 2013

O Presidente da Câmara Municipal

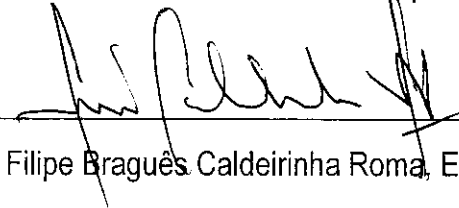

(Luís Filipe Braguês Caldeirinha Roma, Eng.º)



ENTIDADE GESTORA -

Câmara Municipal de Vila Viçosa

**CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO¹ DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA**

EDITAL n.º 37/2013

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

1º TRIMESTRE 2013
01 janeiro a
31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Controlo da Rotina I								
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	12	12	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	12	12	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,3	0,8	---	---	12	12	100%
Controlo da Rotina II								
Alumínio (µg/L Al)	200	58	58	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,02	<0,02	0	100%	4	4	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	18	ND	---	---	4	4	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	ND	ND	---	---	4	4	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	420	560	0	100%	4	4	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	4	4	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,6	8	0	100%	4	4	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	100%	4	4	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	14	20	0	100%	4	4	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1	1,8	0	100%	4	4	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	4	4	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	4	4	100%
Turvação (NTU)	4	<0.5	<0.5	0	100%	4	4	100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vila Viçosa 1, Vila Viçosa 2/São Romão, Bencatel e Pardais

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Não houve qualquer Incumprimento, Nota: Os resultados analíticos evidenciam que a água distribuída no concelho de Vila Viçosa está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigore

O Chefe da DUA, da Câmara Municipal de Vila Viçosa: (Vitor Ramos, Arq.º)



Data da publicação: 11-06-2013