

ENTRADA	
REGISTO Nº	6400
DATA	27/04/23
CLASSIFICAÇÃO	013003
Q(A) FUNCIONÁRIO (A)	cl

Registado com A.R.

Saída nº: 1336 / 2023
Referente a: EPU Nº 16423
Data: 17-04-2023
Sua referência:

Exmº. Sr. Presidente do
Município de Vila Viçosa
Praça da República,

7160-207 VILA VIÇOSA

Assunto: Licenciamento – Éditos

Linha aérea de MT a 15 kV (EV 15-23-43) para Monte das Courelas, com 894,62 metros, com origem no apoio nº 16 da linha de MT a 15 kV (EV 15-23) para V. Viçosa - Pardais e término no PTC-VVC-0355-AS Monte das Courelas, propriedade de Thomas Friedrich Georg Kleba, freguesia(s) de Nossa Senhora da Conceição e São Bartolomeu, concelho de Vila Viçosa.

De harmonia com o disposto nos Art.s 19º e 20º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, com a redação que lhe foi dada pela Portaria nº 344/89, de 13 de maio, junto envio a V. Exª um exemplar do projeto relativo à instalação descrita em epígrafe, bem como um exemplar dos éditos respetivos.

Solicito a V. Exª se digne mandar afixar os éditos nos locais habituais, durante o prazo de **15 dias**, e publicá-los num jornal local, se V. Exª o julgar conveniente para lhe dar a necessária publicidade, informando esta Direção Geral se houver reclamações.

Na ausência de resposta dessa Câmara Municipal, no prazo de 30 dias, esta Direção Geral considerará que não foram apresentadas reclamações ao estabelecimento da linha elétrica.

Com os melhores cumprimentos,


Edgar Mourinho
Chefe de Divisão

Anexo: Editos e 1 ex. projeto

EM/CC 23 O PRES C.M.V.V.

É D I T O

Processo EPU N.º 16423

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, com redação dada pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Secretaria da Câmara Municipal de Vila Viçosa, e na Área Sul-Alentejo desta Direção Geral, sita na Praceta das Empresas 3, N.º 18, 7005-639 Évora, com o telefone 266750450, e-mail energia.alentejo@dgeg.gov.pt, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de quinze dias, a contar da publicação deste édito no "Diário da República", o projeto apresentado pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade, S.A. – Direção Serviço aos Ativos MT e BT – Sul – Área de Ativos Alentejo e Algarve, para estabelecimento de linha aérea de MT a 15 kV (EV 15-23-43) para Monte das Courelas, com 894,62 metros, com origem no apoio n.º 16 da linha de MT a 15 kV (EV 15-23) para V. Viçosa - Pardais e término no PTC-VVC-0355-AS Monte das Courelas, propriedade de Thomas Friedrich Georg Kleba, freguesia(s) de Nossa Senhora da Conceição e São Bartolomeu, concelho de Vila Viçosa, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser presentes na Área Sul-Alentejo desta Direção Geral ou na Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

Direção Geral de Energia e Geologia, 17-04-2023

 Maria José Espírito Santo
Subdiretora-Geral


Edgar Mourinho
Chefe de Divisão



MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

ENTIDADE: E-REDES, Distribuição de Eletricidade, S.A. – Direção Serviço aos Ativos MT e BT - Sul

INSTALAÇÃO PROJECTADA: Linha aérea de MT a 15 kV, para MONTE DAS COURELAS (código: EV15-23-43).

OBJECTIVO: O presente projeto destina-se a alimentar o Posto de Transformação, de serviço particular, tipo AS (código: PTC-VVC-0355-AS), propriedade de THOMAS FRIEDRICH GEORG KLEBA.

LOCALIZAÇÃO:

Freguesia: N.ª Sr.ª da Conceição e S. Bartolomeu;
Concelho de ~~Viana do Alentejo~~; Vila Viçosa
Planta de Localização, C.M. nº 440 e 441;

ÁREAS PROTEGIDAS E ZONAS DE PROTECÇÃO ESPECIAL:

-Área REN - Reserva Ecológica Nacional com implantação de apoios.

-Área RAN – Reserva Agrícola Nacional com implantação de apoios.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS INSTALAÇÕES

1. LINHA DE MÉDIA TENSÃO A MODIFICAR

ORIGEM: Apoio n.º 16 da Linha de MT, EV15-23 P/ V.VICOSA - PARDAIS.

TÉRMINO: Posto de Transformação, de Serviço Particular, PTC-VVC-0355-AS MONTE DAS COURELAS.

TRAÇADO: Perfil longitudinal, Des. nº 19901.

CARACTERÍSTICAS:

Comprimento total: 894.62 m;

Condutores: Material: ALAÇO 50; Secção: 9 mm²; Tensão máxima: 9 daN/mm²

Isoladores: De cadeia, tipo U100BLP, U70BS. Rígido, Tipo Polimérico.

Armações: Normalizadas dos tipos indicados no perfil.

Apoio nº1: - Suporte de Secc. Tripolar Vertical.

Apoio nº7: - Travessa p/montagem de Secc. Fusíveis de expulsão (Cutouts).

Apoios: De betão com as características indicadas no perfil. Todos os apoios serão maciçados.

TRAVESSIAS E CRUZAMENTOS: Cruzamento de linha de água no vão entre o apoio nº 4 e o apoio nº 5.

CÁLCULOS: Segundo o projeto-tipo de linhas aéreas até 30 KV.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Projeto executado segundo os Regulamentos em vigor e Projetos-Tipo aprovados pela DGE.

2. INDICAÇÕES COMPLEMENTARES:

O ponto de fronteira Distribuidor-Cliente será o ponto de amarração ao apoio do posto de transformação ou olhal de amarração ao alongador e os bornes de entrada do interruptor-seccionador, pelo que a implantação deste mesmo apoio no solo é responsabilidade do cliente.

Em tudo o omissso serão observadas as normas e Regras de segurança em vigor.

ANEXOS:

Desenhos nºs: C.M.440 e 441 - Planta de localização
197901 - Perfil longitudinal e planta parcelar
C67-5-0044-01 a 03 - Armação HDR 100
C67-5-0026-01 a 04 - Armação GAN1 80
C67-5-0019-01 a 04 - Armação TAN 80
C67-5-0037-01 a 04 - Armação HRFSC 80

Évora, 07 de Março de 2023


Direção de Serviço aos Ativos MT/BT - Sul

Área de Ativos Alentejo Algarve

Área de Ligações à Rede

O Responsável,


O Projetista

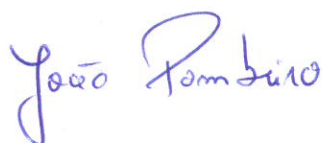

João Pedro Aurélio Pombeiro
(Eng.º Eletrotécnico)



Carlos André Sousa
(Eng.º Eletrotécnico)

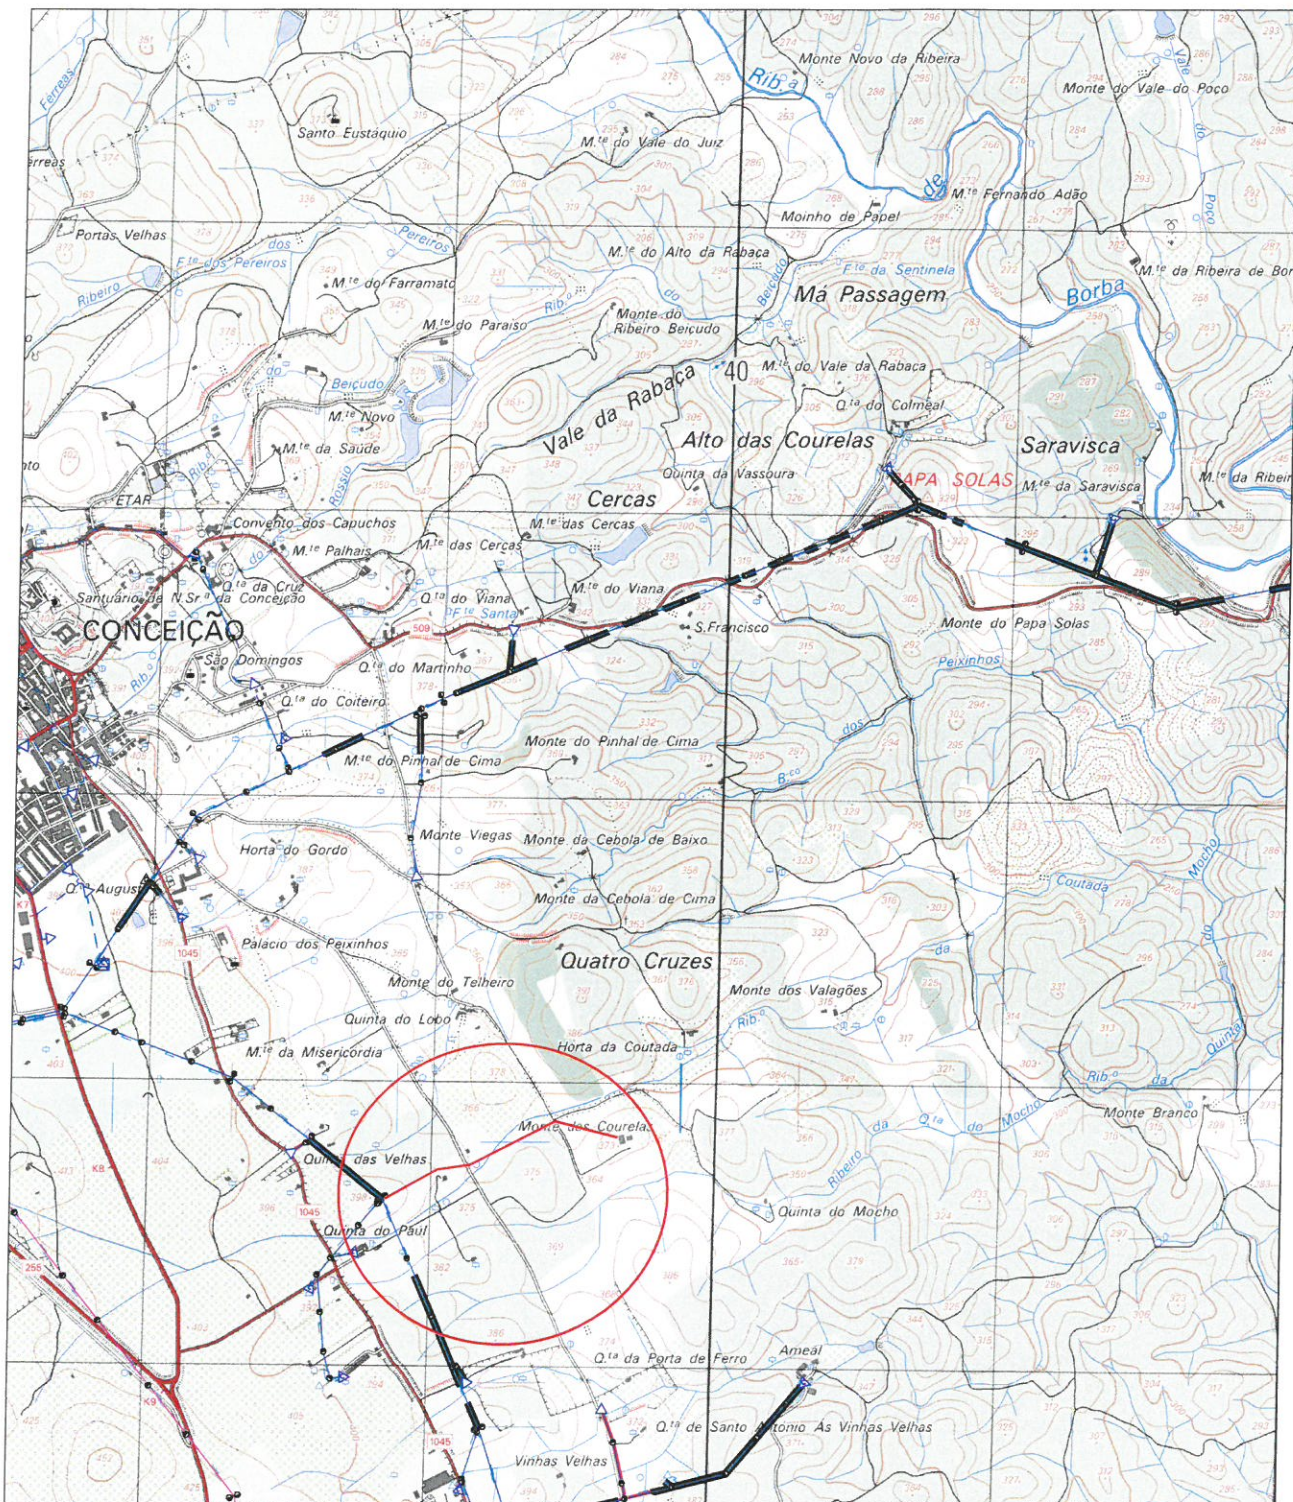

					PROJ.	03/2023	J.Pombeiro	
					LEV. TOP.			
					DES.			
					VERIF.			
ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RÚBRICA	
AAA	FORMATO A4	REDE MT						
ALR-UAT	OUTPUT 1:1	LMT A 15 KV P/ MONTE DAS COURELAS EV15-23-43						
PLANTA(S)	ESCALA(S)	Freguesia(s): N.Sr.ª da Conceição e S.Bartolomeu Concelhos(s): Vila Viçosa						
440 e 441	1:25000	SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA				Nº DESENHO	ÍNDICE
		-					Planta de Localização	-